

06.07.2018 № 1625-ОД

Главному бухгалтеру
АО «Мособлгаз»
О.Е. Буздыган

Служебная записка

Уважаемая Ольга Евгеньевна!

В рамках выполнения мероприятий по договору о подключении (присоединении) от 11.02.2016 № 00/1430-4388-15, направляю Вам оригинал Акта о подключении (технологическом присоединении) от 09.07.2018 подписанного между АО «Мособлгаз» и ООО «Марково-Инвест».

Приложение: на 1 л.

С уважением,
начальник отдела исполнения договоров
Управления ТПиПУ


А.П. Макаров

А.В. Волков
023-16



19.07.18


АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

" 09 " июля 2018г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице начальника отдела исполнения договоров управления технологического присоединения и предоставления услуг Макарова Александра Петровича, действующего на основании Доверенности от 15.03.2018 № 12-07/659, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Марково-Инвест» (ООО «Марково-Инвест»), именуемое в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Лариончиковой Елены Олеговны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от "11" февраля 2016 № 00/1430-4388-15 (далее – Договор) произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Марково к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю: газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа, $D = 225$ мм, проложенный на д. Рыбаки.

Характеристики выполненного присоединения:

Объект газификации: 4 жилых дома.

Сеть газораспределения в точках подключения: «Газопровод среднего давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу: Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Марково, $D = 63$ мм.

Расположение газопровода - подземное, надземное (нужное подчеркнуть).

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть).

Наружный диаметр: 63 мм.

Режим газоснабжения в точках подключения:

максимальный расход газа 26,99 куб. метров в час;

максимальное давление газа 0,3 МПа.

режим газоснабжения: постоянный, на условиях прерывания (нужное подчеркнуть).

Сеть газопотребления:

газопровод: подземный, надземный, (нужное подчеркнуть);

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть);

диаметр 63 мм, 57 мм, 25 мм давление (максимальное) 0,3 МПа, длина – 230,4 м;

диаметр 32 мм, давление (максимальное) 2,0 кПа, длина – 0,95 м.

Отключающие устройства: кран FRIOLEN Ду 50 мм - 4 шт.

Стоимость работ по договору: 11 131 553 руб. 60 коп. (Одиннадцать миллионов сто тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят три руб. 60 коп.) с учетом НДС – 18 % .

Газоиспользующее оборудование:

| Порядковый номер | Наименование тип, марка оборудования | Количество (штук) | Объем газопотребления | |
|------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | куб. метров в час | тыс. куб. метров в год |
| 1 | Плита газовая ПГ-4 Flama ПГ4 1465 | 1 | 1,25 | |
| 2 | Плита газовая ПГ-4 Gefest ПГ6100-03-0079 | 1 | 1,25 | |
| 3 | Варочная панель ВП-4 Kuppersberg FV6TGRZ ANT | 1 | 1,1 | |
| 4 | Варочная панель ВП-5 Kuppersberg FV9TGRZ C | 1 | 1,3 | |
| 5 | Котел «Buderus» Logano G334WS | 1 | 22,09 | |
| | Котел «Navien» Deluxe Coaxial-13K | 1 | | |
| | Котел «Buderus» Logamax U072-35 | 1 | | |
| | Котел «Viessmann» Vitopend 100-W A1JB | 1 | | |

Заявитель претензий по оказанию услуг к газораспределительной организации не имеет.

Подписи сторон

Исполнитель

Заявитель

Начальник ОИД Управления ТПиПУ
АО «Мособлгаз»

Генеральный директор
ООО «Марково-Инвест»

Макаров Александр Петрович

Лариончикова Елена Олеговна



(подпись)



(подпись)

АКТ
разграничения имущественной принадлежности

"09" июля 2018 г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице начальника отдела исполнения договоров Управления технологического присоединения и предоставления услуг Макарова Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 15.03.2018 № 12-07/659, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Марково-Инвест» (ООО «Марково-Инвест»), именуемое в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Лариончиковой Елены Олеговны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения имущественной принадлежности сторон являются линия А-А.


Существующий газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа и среднего давления $P \leq 0,3$ МПа с газорегуляторным пунктом по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Марково, к которому выполнено фактическое присоединение объекта капитального строительства, принадлежит исполнителю.

Газопровод от границ разграничения имущественной принадлежности до газоиспользующего оборудования жилых домов, проектируемых на земельных участках с кадастровыми номерами:

1. 50:23:0030371:835;
2. 50:23:0030371:852;
3. 50:23:0030371:896;
4. 50:23:0030371:912;

расположенными по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Марково, принадлежит заявителю.

**Схема газопроводов с указанием границы разграничения
имущественной принадлежности**

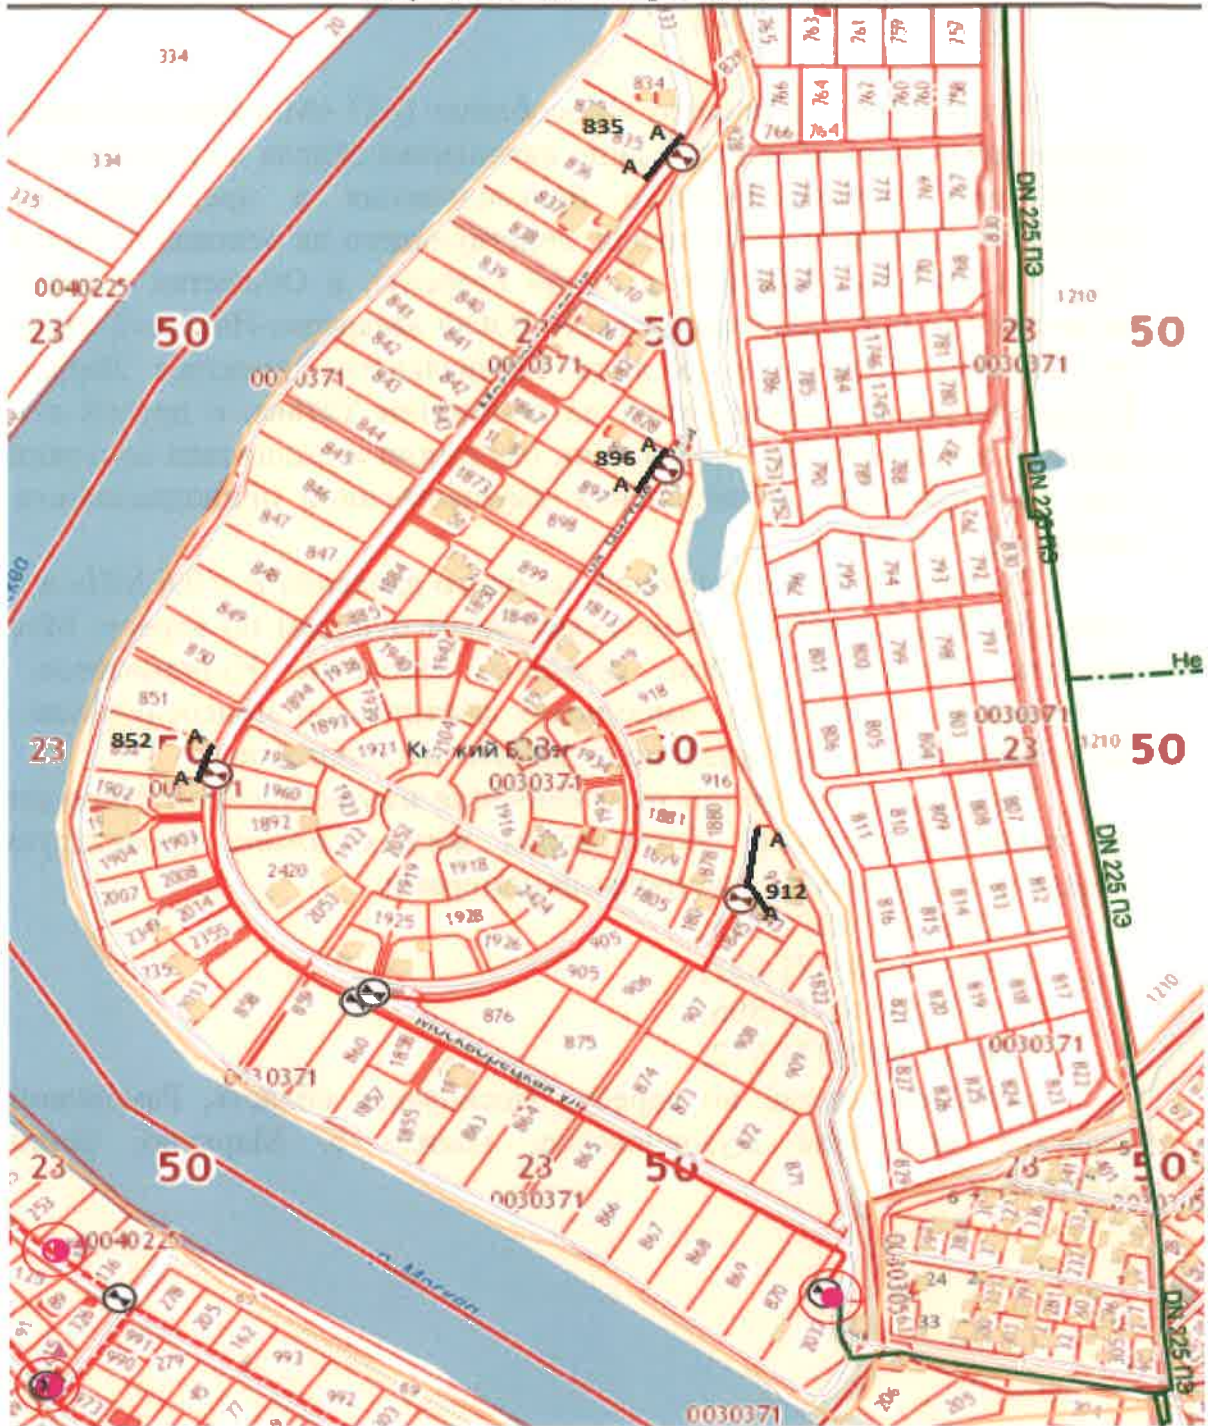

- - газопроводы среднего давления ● - газорегуляционный пункт
- - газопровод высокого давления ⚡ - отключающее устройство

Подписи сторон

Исполнитель
Начальник ОИД
Управления ГПИПУ
АО «Мособлгаз»
Макаров А.П.



(подпись)

Заявитель
Генеральный директор
ООО «Марково-Инвест»



(подпись)


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

"09" 11/01/19 2018г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице начальника отдела исполнения договоров Управления технологического присоединения и предоставления услуг Макарова Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 15.03.2018 № 12-07/659, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Марково-Инвест» (ООО «Марково-Инвест»), именуемое в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Лариончиковой Елены Олеговны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о том, что границей разграничения эксплуатационной ответственности сторон являются линии А-А.

| Характеристика газопроводов | Газопроводы | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | сеть газораспределения | сеть газопотребления |
| Рабочее давление | 0,6 МПа/0,1МПа | 0,1 МПа/0,002 МПа |
| Способ прокладки | подземная/надземная | подземная/надземная |
| Диаметр, мм | 108 мм; 110мм; 63 мм | 63 мм; 57 мм, 32мм, 25 мм |
| Материал труб | полиэтилен/сталь | полиэтилен/сталь |

Схема газопроводов с указанием границы разграничения эксплуатационной ответственности

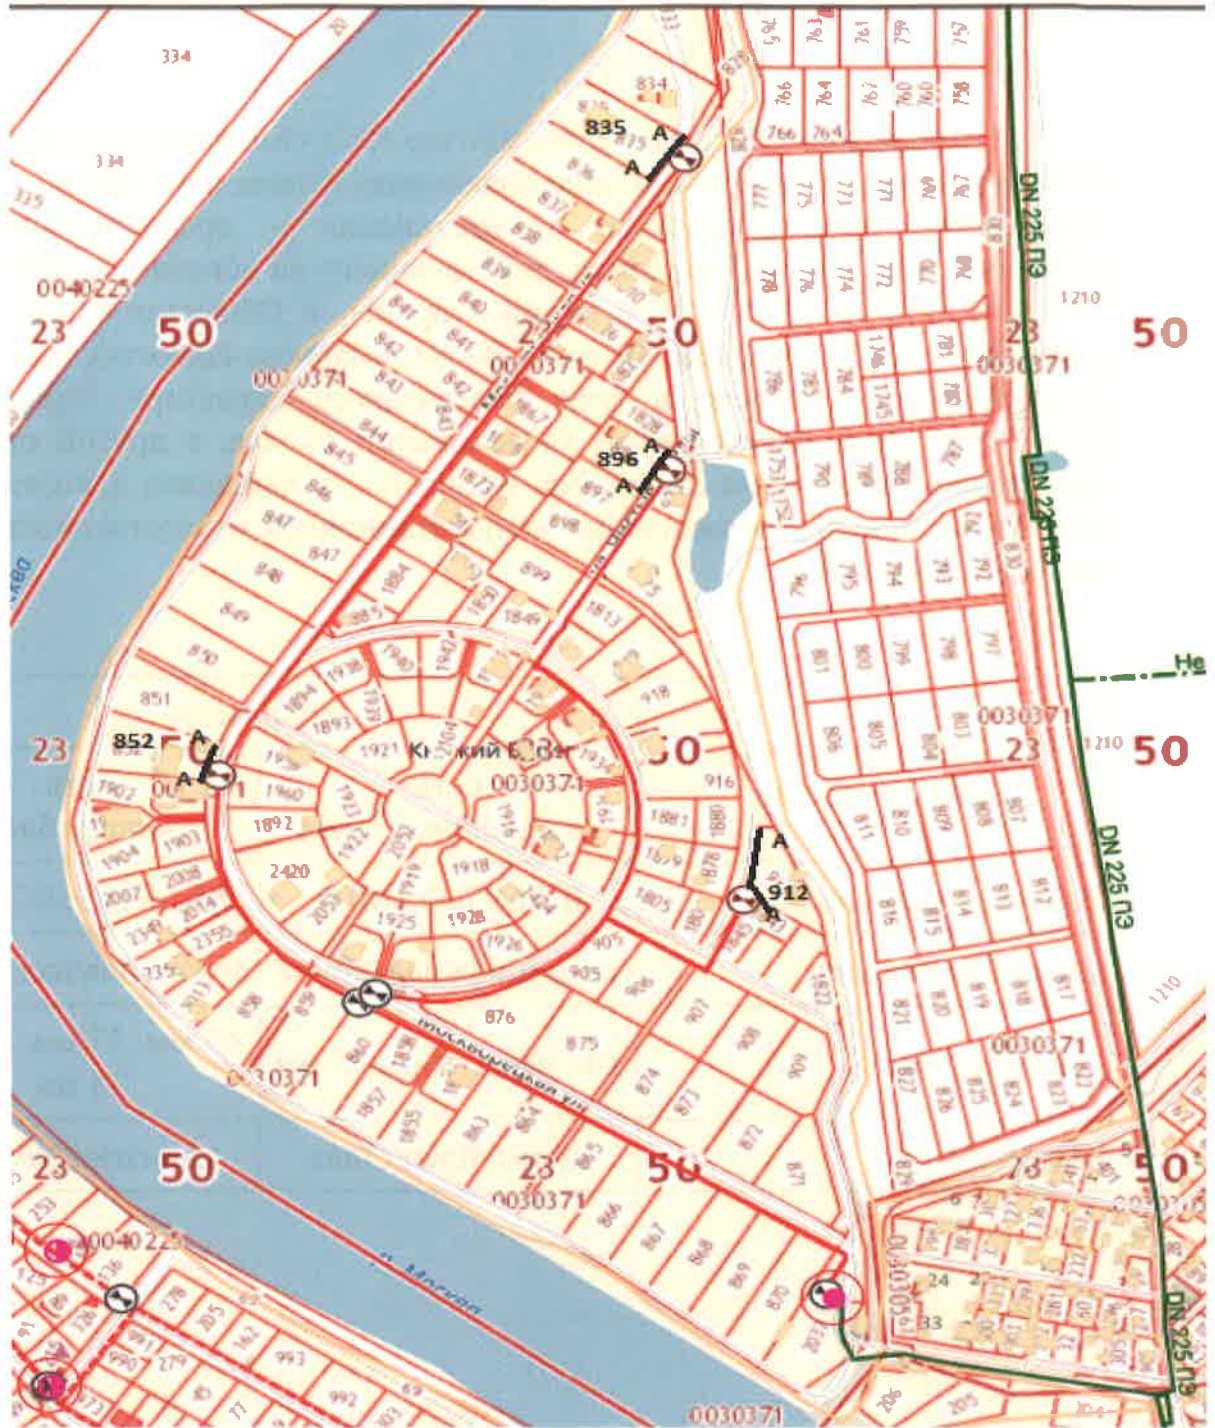

- - газопроводы среднего давления ● - газорегуляторный пункт
- - газопровод высокого давления ⚡ - отключающее устройство

Подписи сторон

Исполнитель
Начальник ОИД
Управления «ТСПУ»
АО «Мособлгаз»
Макаров А.И.



(подпись)

Заявитель
Генеральный директор
ООО «Марково-Инвест»
Лариончикова Елена Олеговна



(подпись)